


SOUČINITELÉ

 K_1

■ VYJADŘUJE VLIV VNĚJŠÍCH STĚN

URČUJE SE PODLE GRAFU

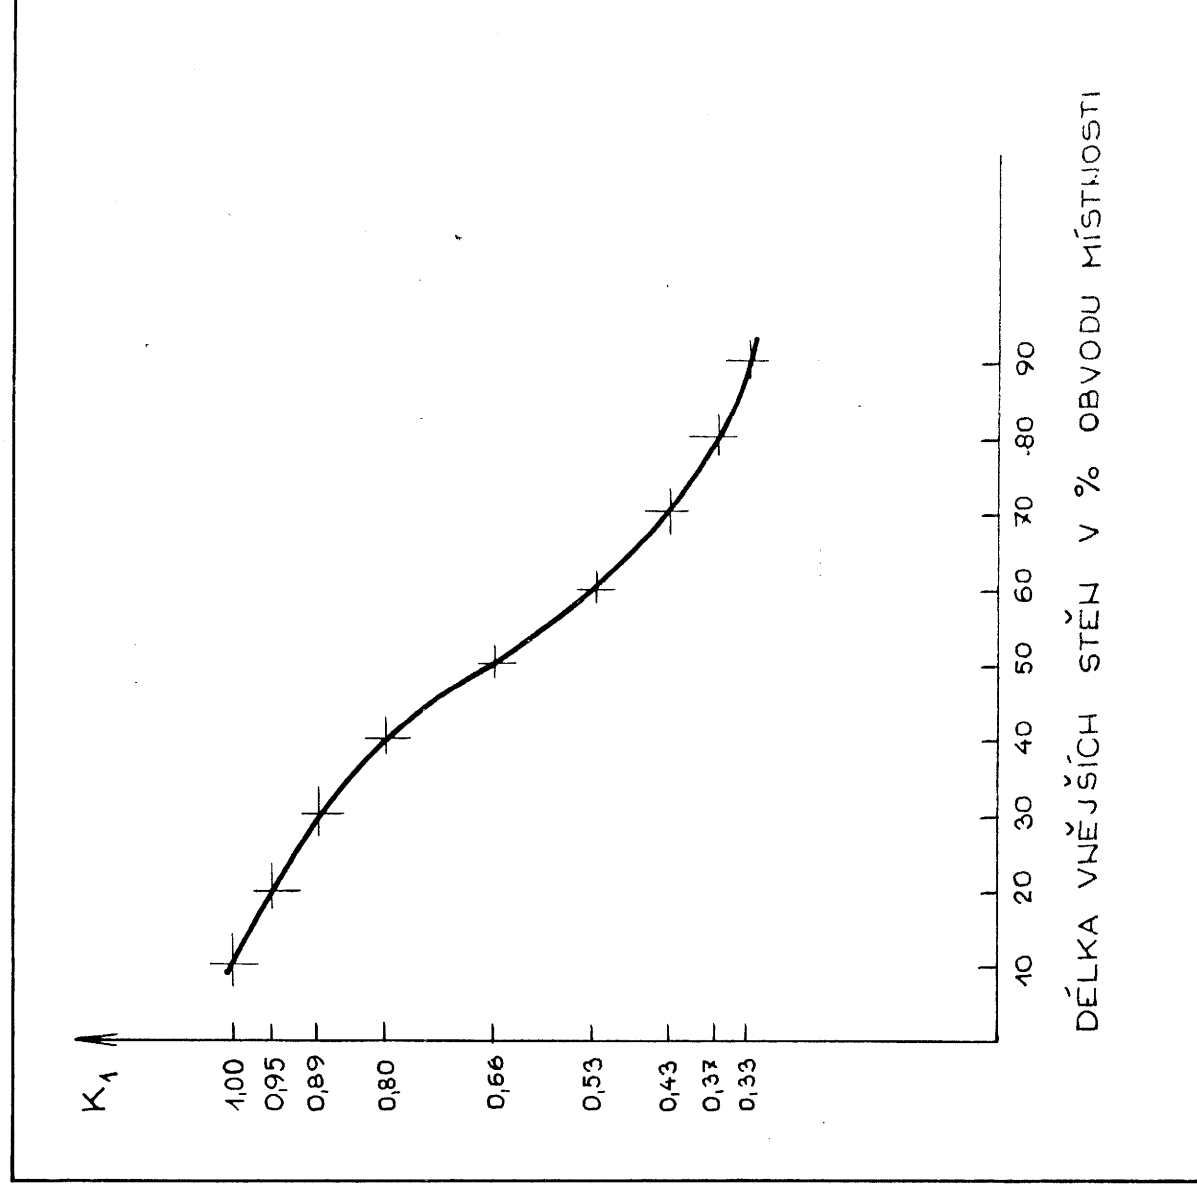

POZNÁMKA: V místnosti se uvažují pouze vnější (obvodové) stěny, kterými prochází záření bezprostředně z vnějšího zamořného terénu.


K_{st}

VYJADŘUJE ZESLABENÍ ZÁŘENÍ VNĚJŠÍ STĚNOU

K_p
K_{pr}

VYJADŘUJE ZESLABENÍ ZÁŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ ÚKRYTU

URČUJÍ SE Z GRAFU NA ZÁKLADĚ PLOŠNÝCH HUSTOT STĚN A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ

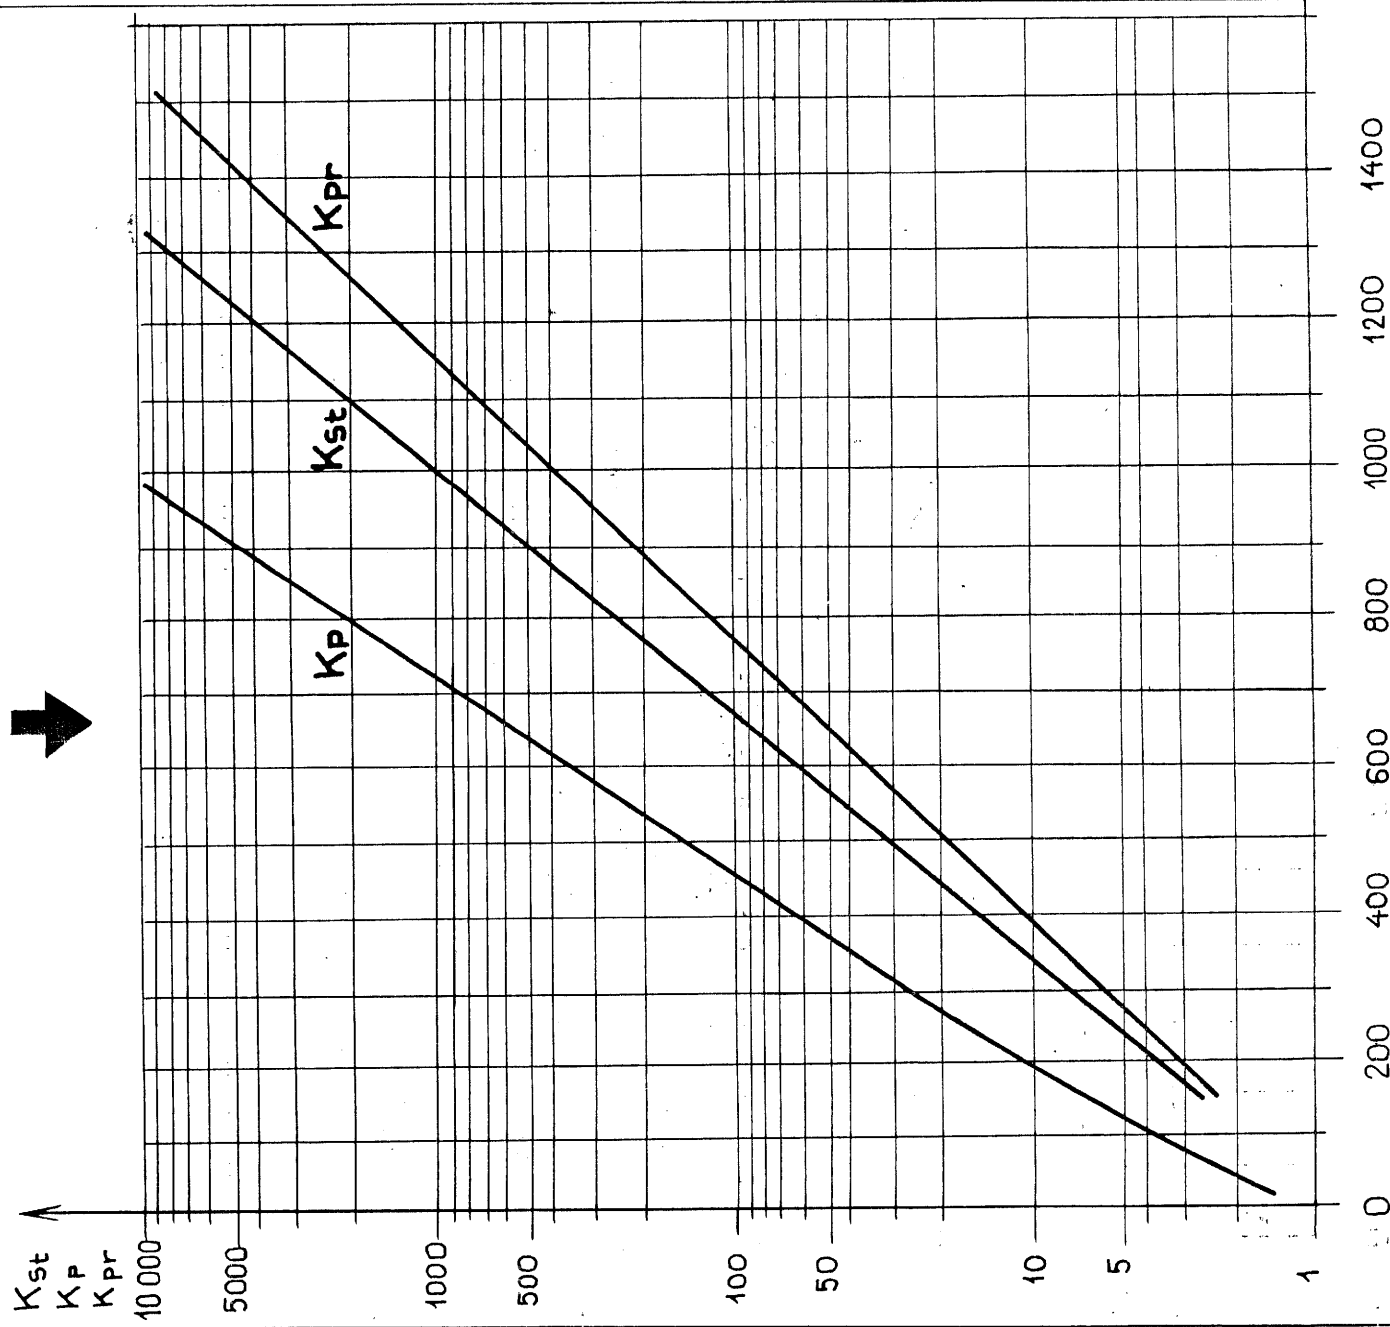PLOŠNÁ HUSTOTA OCHRANNÉ KONSTRUKCE ($\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}$)